Zeichn.– Verteiler

Werkstatt	☐
CS	☐
Kunde	☐
Lieferant	☐
Verkauf	☐

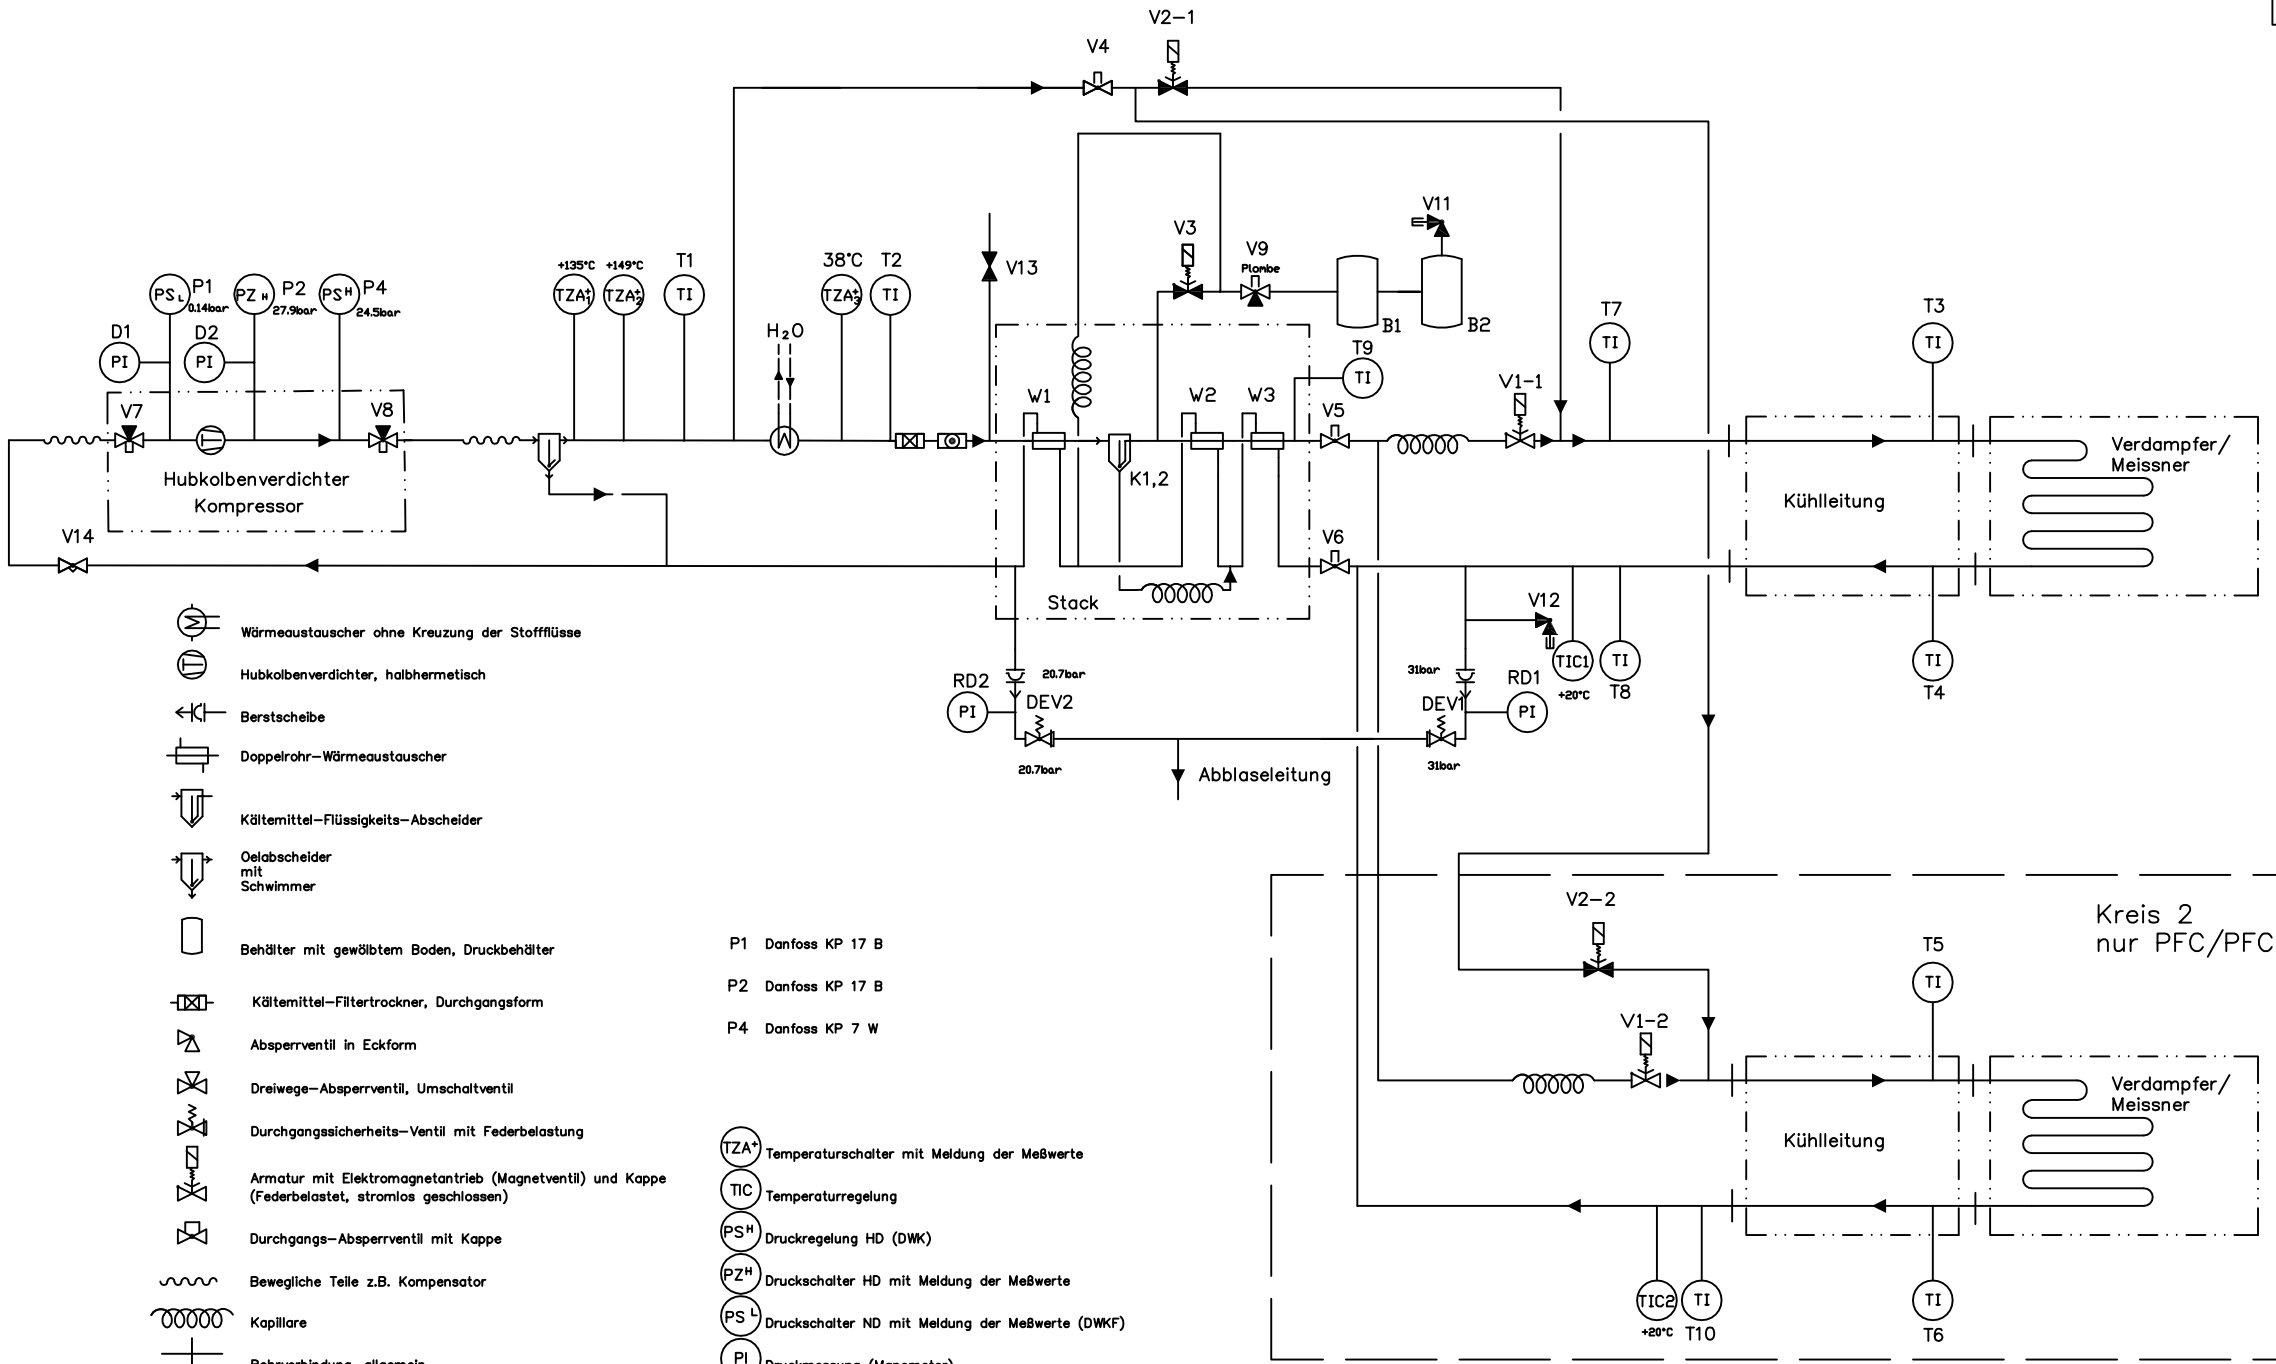

Wärmeaustauscher ohne Kreuzung der Stoffflüsse

Hubkolbenverdichter, halbhermetisch

Berstscheibe

Doppelrohr–Wärmeaustauscher

Kältemittel–Flüssigkeits–Abscheider

Oelabscheider mit Schwimmer

Behälter mit gewölbtem Boden, Druckbehälter

Kältemittel–Filtertrockner, Durchgangsform

Absperrventil in Eckform

Dreiwege–Absperrventil, Umschaltventil

Durchgangssicherheits–Ventil mit Federbelastung

Armatur mit Elektromagnetantrieb (Magnetventil) und Kappe (Federbelastet, stromlos geschlossen)

Durchgangs–Absperrventil mit Kappe

Bewegliche Teile z.B. Kompensator

Kapillare

Rohrverbindung, allgemein

Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator

Saugdruckregler

P1 Danfoss KP 17 B

P2 Danfoss KP 17 B

P4 Danfoss KP 7 W

TZA* Temperaturschalter mit Meldung der Meßwerte

TIC Temperaturregelung

PS H Druckregelung HD (DWK)

PZ H Druckschalter HD mit Meldung der Meßwerte

PS L Druckschalter ND mit Meldung der Meßwerte (DWKF)

PI Druckmessung (Manometer)

TI Temperaturmessung

Lötverfahren: Silberlot Degussa 4003 / Kupferlot Silfos 5 mit N2 gespült

Prüfen nach Prüfprotokoll QMF 10.05.00

FerroTec

Freimasstol. mittel DIN7168

R_z 6,3 entgratet

	Datum	Name
Bearb.	30.10.03	K.Weigl
Gepr.		
Norm		

benutzt mit:

Maßstab

Werkstoff

RI Fließbild PFC 552

Zeichn.#: 552 a

Blatt

Blätter

Zust	Änderung	Datum	Name

A3